
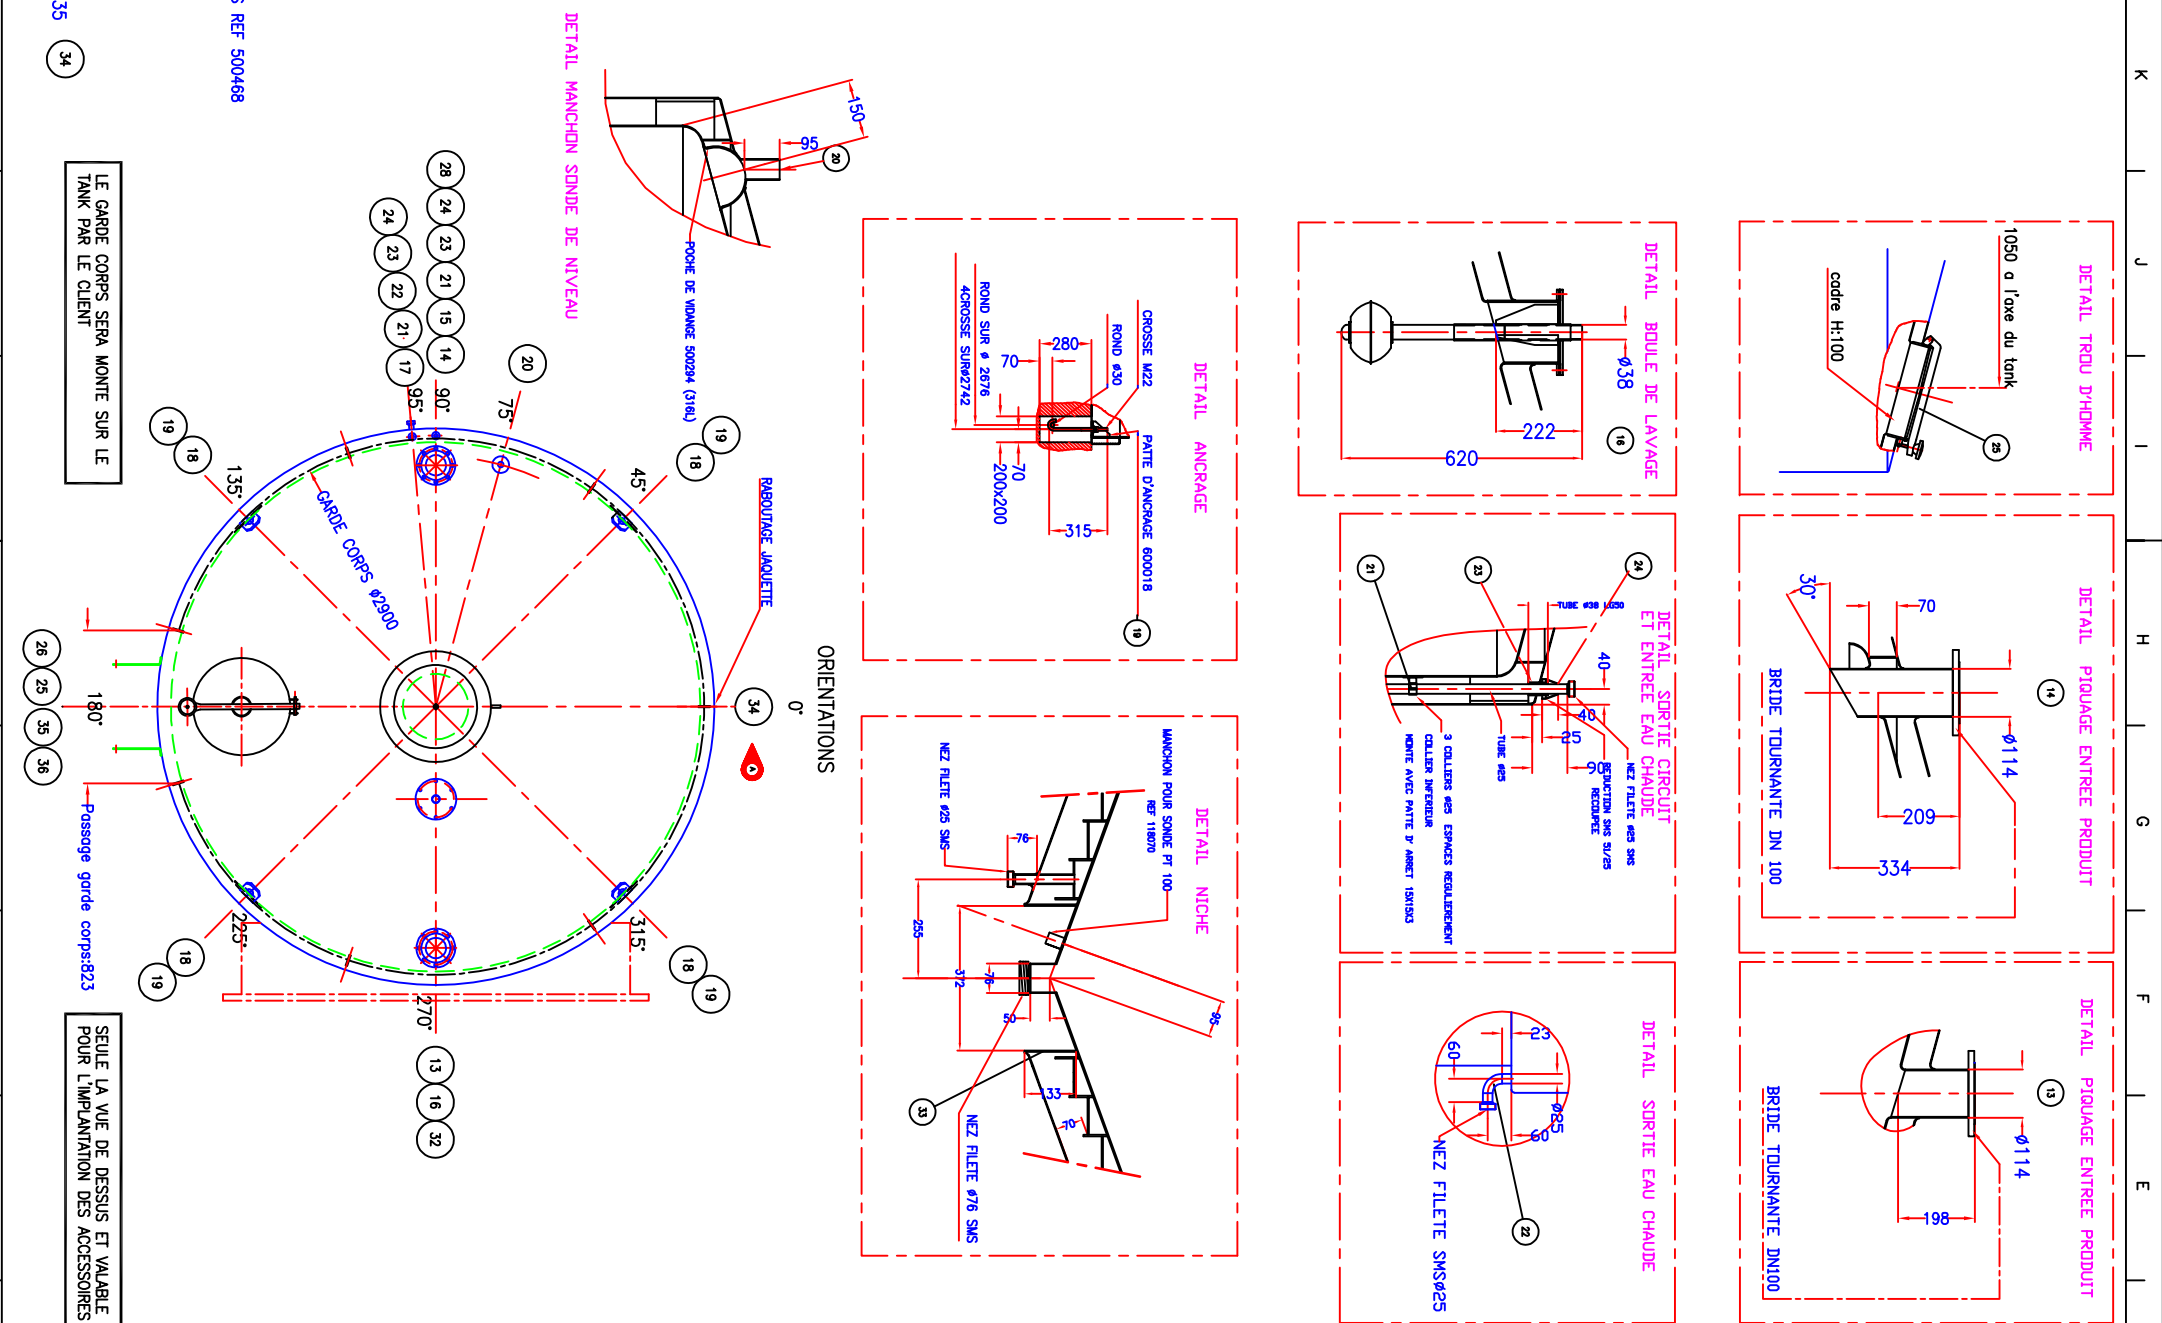


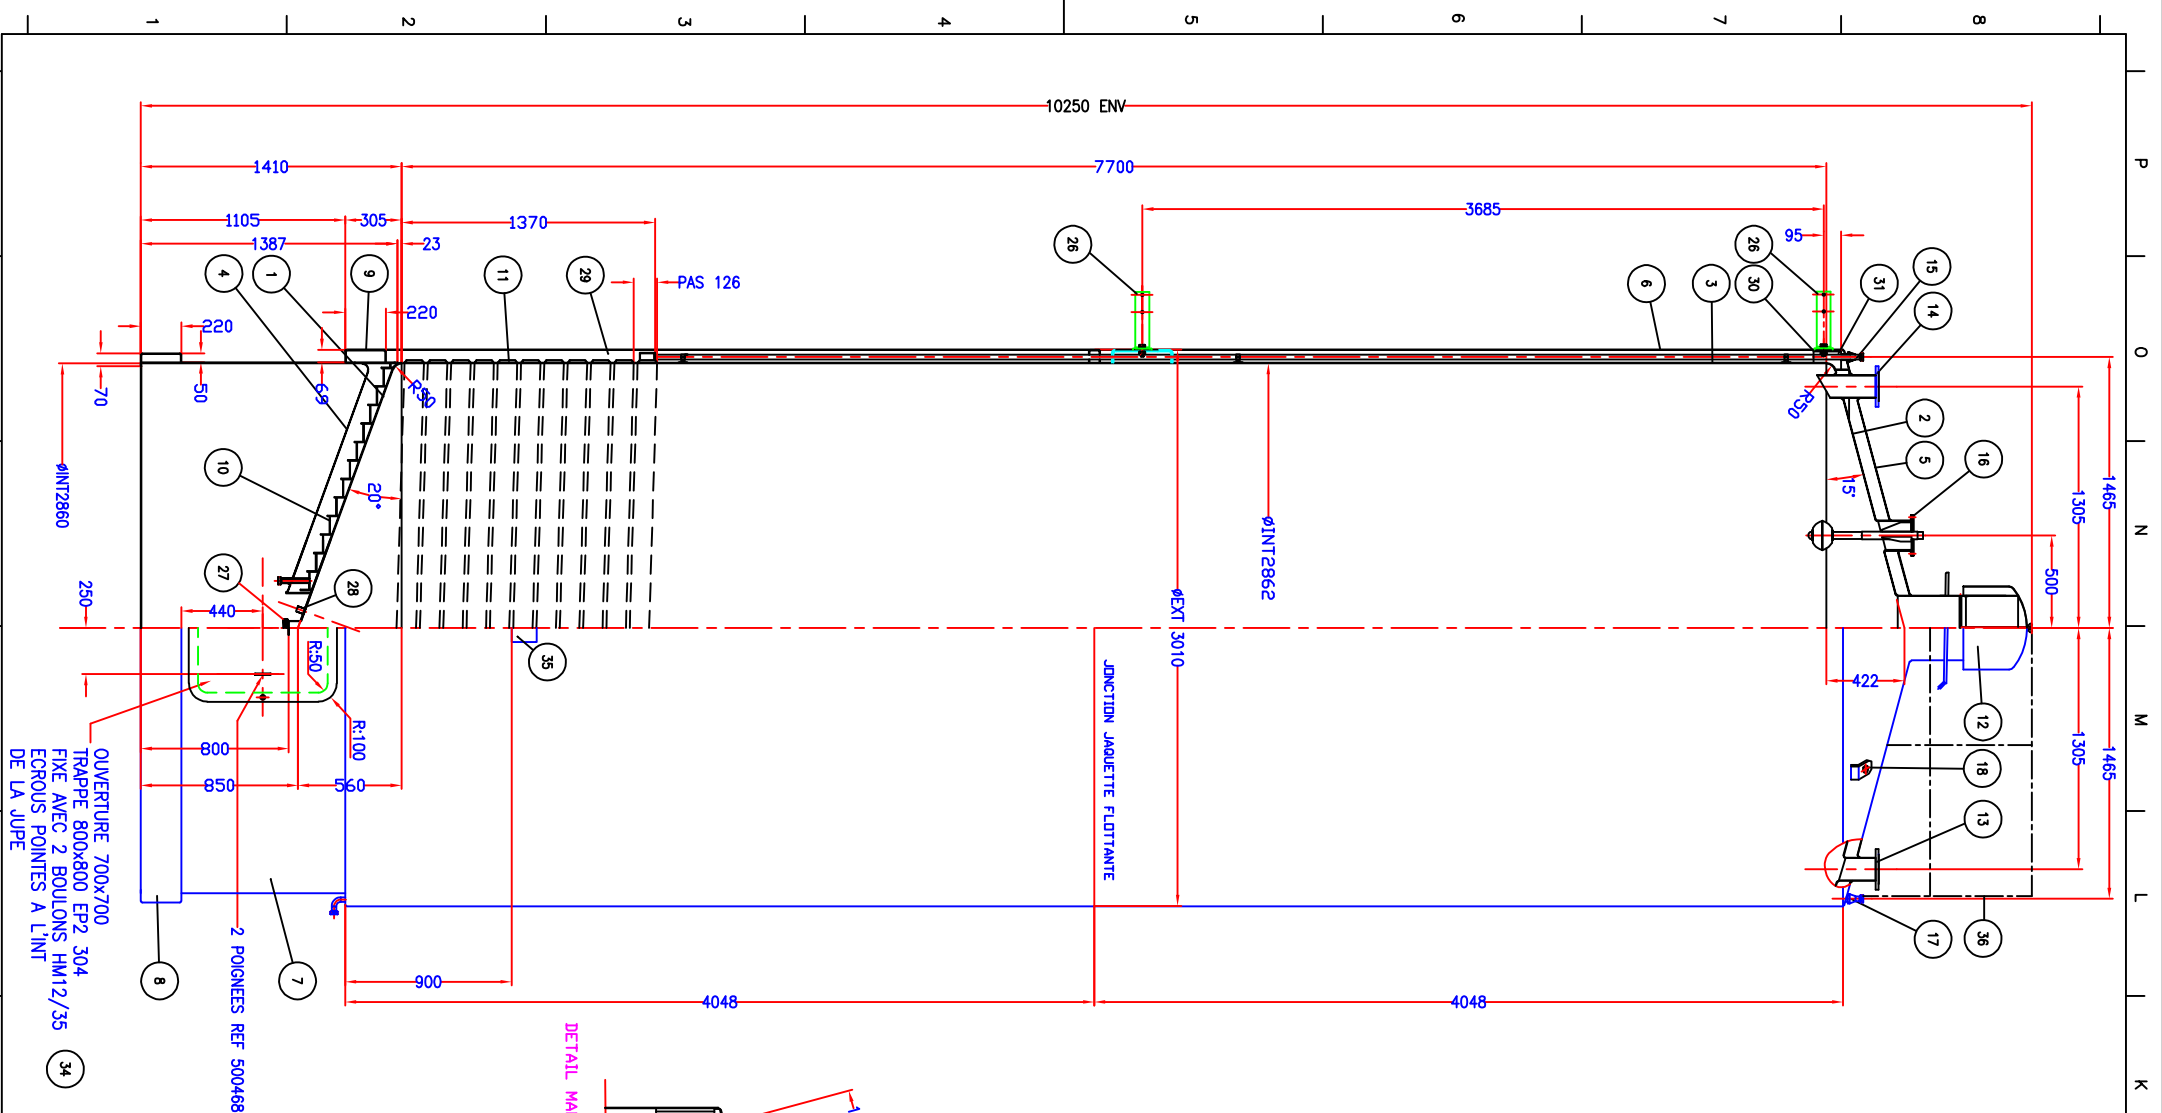

36	1	GARDE CORPS	TS 76305
35	1	PLAQUE DE FIRMES	TS 62393
34	1	TRAPPE 800x800 304 EP2	
33	1	NICHE Ø37x2 INT 304 EP3	
32	2	BERCEAU DE TRANSPORT	CV 63369
31	1	TÔLE ENTRETOISE 304 EP4	
30	1	PLAT 150x8 ADX	
29	1	LAINE DE VERRE EP70	
28	1	PIQUAGE Ø15/21 POUR SONDE PT100	TS 55977
27	2	VIDANGE Ø76 AVEC NEZ FLETE SMS	
26	2	PATIES SUPPORT ECHELLE A CRINOLINE	TS 76805
25	1	PORTE TYPE 412 Ø500 BROYER	
24	2	REDUCTION SMS Ø51/25	
23	2	TUBE Ø98 LG50	
22	1	CULDE 15D Ø25	
21	6	COLLIERS Ø25 AVEC RONDELLE DE DIFFUSION	
20	1	TUBE Ø53x15 lg=95 Lisse pour sonde de niveau	CV 63168
19	4	PATTE D'ANCRAGE	CV 76045
18	4	PATTE DE LEVAGE	
17	1	TRaversee Eau Chaude TUBE Ø25	
16	1	BOULE DE LAVAGE TOURNANTE DEMONTABLE DE L'EXTERIEUR	TS 76158
15	1	REMONTÉE CIRCUIT TUBE Ø25	
14	1	ENTREE PRODUIT CUDE BIAISE BRIDE TOURNANTE DN100	
13	1	ENTREE PRODUIT BRIDE TOURNANTE DN100	
12	1	EVEYNT Ø350 AVEC GRILLE ANTI INSECTES	TS 74719
11	1	CIRCUIT SUR VROLE SIMPLE CANAL	TS 76803
10	1	CIRCUIT FINID SIMPLE CANAL SPIRALE	TS 76802
9	1	U RENFORT DE JAQUETTE 304 EP4	
8	1	U RENFORT JUPE 220x70x50 304 EP4	
7	1	JUPE 304 EP5	
6	1	JAQUETTE FLUTANTE 304 EP15	TS 76804
5	1	SOMMET D'ISOLATION RCS B10D 15° 304 EP2	
4	1	FINID D'ISOLATION 20V RCS30 304 EP2	
3	1	VROLE 316L EP2/25	
2	1	SOMMET 15° RCS30 316L EP2.5	
1	1	FINID 20V RCS30 316L EP4	
Rdp	Nbr	Description	N° Plan

TABLEAU DES CONDITIONS DE SERVICE

[PRODUIT UTILISE]	GLUCOSE	[ECHANGEUR DE PARIOL]	
Densite	1.44	Pression de service	0.4 MPa
Pression de service	NULLE	Depression	
Depression	NULLE	Temperature de service	°C
Temperature de service	°C	Pression d'eprouve	0.6 MPa
Pression d'eprouve	/		
		[LAVAGE]	
[COLLAGES]		Pression en haut de cuve	0.2 MPa
Poids a vide	4 000		
Poids en charge	76 000		
Charge par cm ²	11.9	Debit sous 2 bar	15 m ³ /h

TABLEAU DES FINITIONS					
FINITION	Interieur:	UF 2B ☒	Pole Grain ☐	Miroir ☐	Electropole ☐
TOILES	Exterieur:	UF 2B ☒	Pale Grain ☐	Miroir ☐	Electropole ☐
FINITION	Interieur:	Brute ☐	Decopees ☒	Brossées ☐	Meules grain ☒
SOUDES	Exterieur:	Brute ☐	Decopees ☒	Brossées ☒	Meules grain ☐

FINITION SPECIFIQUE : _____

A) SUR CORPS D'APPAREILS (NF 86 040)
 * Section : 0,3% * Longueur vifole : $\pm$ 2mm par mètre

B) SUR PIÈCES MÉCANO SOLIDES (NF 86 050)
 — classe B sur dimensions linéaires
 — classe D sur dimensions angulaires

C) SUR LA VERTICALE (NF 62 162)
 $\Delta = h/400$ h = hauteur totale de la cuve

Note : * Conformément à la demande du client , cette cuve est considérée comme un récepteur mesure , et fait l'objet d'un dossier D.R.I.R.E

* Le Jaugeage sera fait : ☐ Oui ☒ Non ☐

En usiné ☐ ☐

* Fiche D.R.I.R.E. N° ETA :

LE PRÉFET, par délégation
 Pour le D.R.I.R.E l'ingénieur Subdivisionnaire de la Subdivision de Bourges

Signature _____

N° d'approbation : _____ Date : _____

C						
B						
A	DEREGISTRATION OBSERVATION CLIENT	21/03/96	TS			
0	EDITION ORIGINALE	12/03/96	TS			
IND	DESCRIPTION	DATE	DESSINEE PAR	VERIFIEE PAR	APPROUVE PAR	

TANK 50000L STOCKAGE DE GLUCOSE CDE G.U.F. TC1528

FORMULAIRE A1	ECHÉLISSE 1/20	 	MATIÈRE INOX 316L, ET 304	PONTON LAF 28	POIDS /	PLAN REPRÉSENTATION /
	ETA BP N°1 18220 RIANS			ARTICLE		
				BRANCHE		

TS 76801

A

Ce plan est la propriété d'ETA. Toute réimpression sans la permission écrite de ETA peut entraîner des conséquences à votre risque.